

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 02 de diciembre 2024

REF.: Circular Modificatoria N° 1 - Expediente N° 53/24 C. Directa N° 26/24 “Adquisición de lanzas, mangueras, carteles indicadores de salida de emergencia, y válvulas para la red de incendios”.

Tenemos el agrado de dirigirnos a Uds., a los efectos de remitirles la respuesta a la consulta presentada en el marco del proceso citado en la referencia.


Consulta N° 1: ¿Se trata de Mangueras de 1 ¾? ¿Lanza de 1 ¾? ¿Y la válvula es de 1 ¾ o de 2 ½?

Respuesta N° 1: Las medidas son las siguientes:

- Mangueras: 1 ¾
- Lanzas: 1 ¾
- Válvulas adjuntamos fotos con calibre para definirla.

Consulta N° 2: Solicito que me envíen una foto de la válvula “llave mariposa”.

Respuesta N° 2: Se adjuntan las siguientes imágenes de la válvula en cuestión:

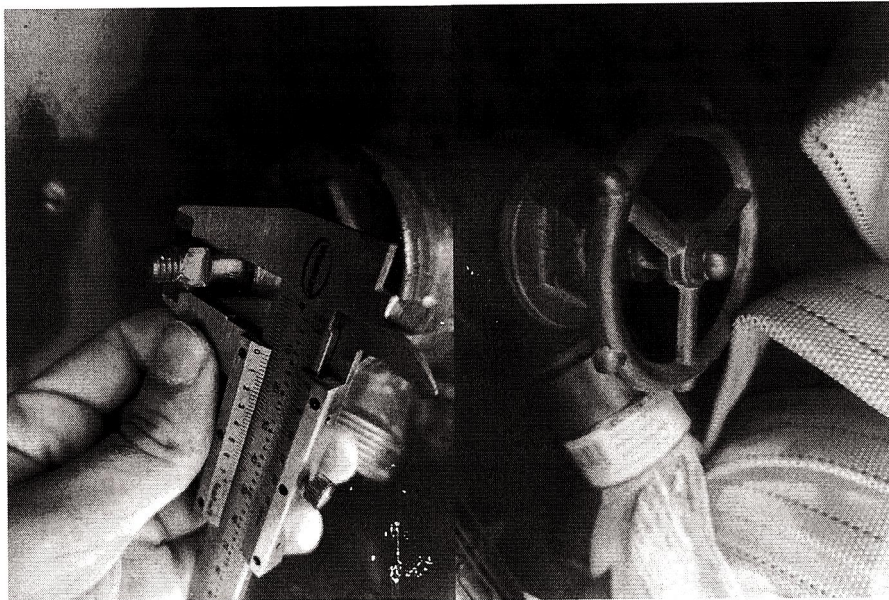



ALEJANDRA SANTANA
Jefa División Contrataciones Directas
Departamento Compras y Obras Públicas
U.A.S. Congreso de la Nación